

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/12 от 21.01.2019

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водопровод, ул.Советская, д.44

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 15.01.2019 11 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 15.01.2019 14 ч. 05 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
Тверская область, пгт Рамешки

**9. Код пробы (образца):** 12.1/2.01.19

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло, полимерный материал

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

заявка от 11.01.2019 г. № 19 (договор 14/0)

**15. Дополнительные сведения:**



Код пробы (образца): 12.2.01.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 15.01.2019					
Дата окончания испытаний: 15.01.2019 16 ч. 55 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	6,0 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	0,55 ± 0,11	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.			<i>Макарова</i>		

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 12.1.01.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 15.01.2019					
Дата окончания испытаний: 16.01.2019 14 ч. 35 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Захарова Е.А.			<i>Захарова</i>		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных - Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зибберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть истинно воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах





Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, 26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс: (848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Ф 02-152-10-2018  
Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 11 от 21.01.2019

1. **Наименование пробы (образца):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водопровод, ул.Новая, д.40
2. **Пробы (образцы) направлены:**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 15.01.2019 11 ч. 00 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 15.01.2019 14 ч. 05 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
Тверская область, пгт Рамешки
9. **Код пробы (образца):** 11.1/2.01.19
10. **НД на объем лабораторных испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)
11. **Условия транспортировки:** сумка-холодильник
12. **Упаковка:** стерильная емкость, стекло, полимерный материал
13. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
14. **Документ-основание для проведения испытаний:**  
заявка от 11.01.2019 г. № 19 (договор 14/0)
15. **Дополнительные сведения:**



Код пробы (образца): 11.2.01.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 15.01.2019					
Дата окончания испытаний: 15.01.2019 16 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	20 ± 4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	1,5 ± 0,3	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.			<i>Макарова</i>		

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 11.1.01.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 15.01.2019					
Дата окончания испытаний: 16.01.2019 14 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Захарова Е.А.			<i>Захарова</i>		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/983 от 18.02.2019

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водопровод, ул.Новая, д.40

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 12.02.2019 14 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 12.02.2019 15 ч. 35 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
Тверская область, пгт Рамешки

**9. Код пробы (образца):** 983.1/2.02.19

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло, полимерный материал

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

заявка от 11.01.2019 г. № 19 (договор 14/0)

**15. Дополнительные сведения:**



Код пробы (образца): 983.2.02.19

**Санитарно-гигиенические испытания**

Дата начала испытаний: 12.02.2019

Дата окончания испытаний: 12.02.2019 17 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	6,0 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	0,55 ± 0,11	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.	<i>Ман</i>

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 983.1.02.19

**Микробиологические испытания**

Дата начала испытаний: 12.02.2019

Дата окончания испытаний: 13.02.2019 15 ч. 55 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Захарова Е.А.	<i>Ж</i>

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных - Романова В.В.Руководитель (заместитель) ИЛЦ *ИЛЦ*

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.  
Протокол составлен в 2 экземплярах



Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/982 от 18.02.2019

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водопровод, ул.Советская, д.44

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 12.02.2019 14 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 12.02.2019 15 ч. 35 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
Тверская область, пгт Рамешки

**9. Код пробы (образца):** 982.1/2.02.19

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло, полимерный материал

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

заявка от 11.01.2019 г. № 19 (договор 14/0)

**15. Дополнительные сведения:**



Код пробы (образца): 982.2.02.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 12.02.2019					
Дата окончания испытаний: 12.02.2019 17 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	6,0 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	0,55 ± 0,11	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.				<i>Макарова</i>	

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 982.1.02.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 12.02.2019					
Дата окончания испытаний: 13.02.2019 15 ч. 48 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Захарова Е.А.				<i>Захарова</i>	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных - Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 2101 от 19.03.2019

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водоразборная колонка ул.Новая, д.40

### 2. Пробы (образцы) направлены:

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

3. Дата и время отбора пробы (образца): 12.03.2019 09 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 12.03.2019 14 ч. 05 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Директор Воробьева Л.А.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

водоразборная колонка ул.Новая, д.40  
Тверская область, пгт Рамешки

9. Код пробы (образца): 2101.1/2.03.19

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло, полимерный материал

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

заявка от 11.01.2019 г. № 19 (договор 14/0)

15. Дополнительные сведения:



Код пробы (образца): 2101.2.03.19

**Санитарно-гигиенические испытания**

Дата начала испытаний: 12.03.2019

Дата окончания испытаний: 12.03.2019 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	12,0 ± 2,4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	1,380 ± 0,276	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.	<i>Макарова</i>

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 2101.1.03.19

**Микробиологические испытания**

Дата начала испытаний: 12.03.2019

Дата окончания испытаний: 13.03.2019 14 ч. 30 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Валова Н.В.	<i>Валова</i>

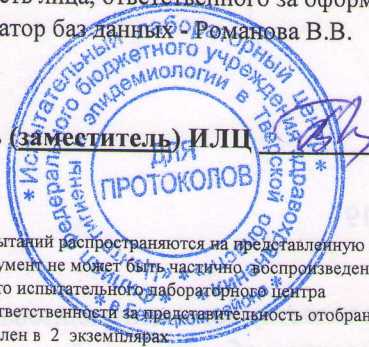
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах.





Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 2102 от 19.03.2019

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водоразборная колонка ул.Советская, д.44

### 2. Пробы (образцы) направлены:

МУП "Жилкоммунсервис"

171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

### 3. Дата и время отбора пробы (образца):

12.03.2019 09 ч. 00 мин.

### 4. Дата и время доставки пробы (образца):

12.03.2019 14 ч. 05 мин.

### 5. Сотрудник, отобравший пробы Директор Воробьева Л.А.

### 6. Цель отбора: Производственный контроль

### 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

#### у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Жилкоммунсервис"

171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

### 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

водоразборная колонка ул.Советская, д.44

Тверская область, пгт Рамешки

### 9. Код пробы (образца):

2102.1/2.03.19

### 10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

### 11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

### 12. Упаковка: стерильная емкость, стекло, полимерный материал

### 13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

### 14. Документ-основание для проведения испытаний:

заявка от 11.01.2019 г. № 19 (договор 14/0)

### 15. Дополнительные сведения:



Код пробы (образца): 2102.2.03.19

**Санитарно-гигиенические испытания**

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 12.03.2019					
Дата окончания испытаний: 12.03.2019 16 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	6,0 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	0,55 ± 0,11	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.				<i>Man</i>	

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 2102.1.03.19

**Микробиологические испытания**

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 12.03.2019					
Дата окончания испытаний: 13.03.2019 14 ч. 35 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Валова Н.В.				<i>Man</i>	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зибберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах



Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 3652 от 17.04.2019

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водопровод, ул.Новая, 40

### 2. Пробы (образцы) направлены:

МУП "Жилкоммунсервис"

171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

### 3. Дата и время отбора пробы (образца):

12.04.2019 09 ч. 00 мин.

### 4. Дата и время доставки пробы (образца):

12.04.2019 12 ч. 40 мин.

### 5. Сотрудник, отобравший пробы Директор Воробьева Л.А.

### 6. Цель отбора: Производственный контроль

### 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Жилкоммунсервис"

171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

### 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Жилкоммунсервис"

Тверская область, пгт Рамешки

### 9. Код пробы (образца):

3652.1/2.04.19

### 10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

### 11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

### 12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

### 13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012




### 14. Документ-основание для проведения испытаний:

заявка от 08.04.2019 г. № 225 (договор 14/0)

### 15. Дополнительные сведения:




Код пробы (образца): 3652.2.04.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 12.04.2019					
Дата окончания испытаний: 12.04.2019 15 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	20 ± 4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	2,190 ± 0,438	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Биолог Денисова М.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 3652.1.04.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 12.04.2019					
Дата окончания испытаний: 13.04.2019 14 ч. 05 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Захарова Е.А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Администратор баз данных - Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах



Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 3651 от 17.04.2019

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водопровод ул.Советская, д.44

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 12.04.2019 09 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 12.04.2019 12 ч. 40 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
Тверская область, пгт Рамешки

**9. Код пробы (образца):** 3651.1/2.04.19

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012




**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

заявка от 08.04.2019 г. № 225 (договор 14/0)

**15. Дополнительные сведения:**




Код пробы (образца): 3651.2.04.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 12.04.2019					
Дата окончания испытаний: 12.04.2019 15 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	12,0 ± 2,4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность	1,090 ± 0,218	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Биолог Денисова М.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 3651.1.04.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 12.04.2019					
Дата окончания испытаний: 13.04.2019 14 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0*	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Захарова Е.А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных - Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001




Ф 02-152-10-2018  
Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 4287 от 20.05.2019

1. **Наименование пробы (образца):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водоразборная колонка ул.Советская, 44
2. **Пробы (образцы) направлены:**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 14.05.2019 10 ч. 00 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 14.05.2019 15 ч. 30 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**  
водоразборная колонка ул.Советская, 44  
Тверская область, пгт Рамешки
9. **Код пробы (образца):** 4287.1/2.05.19
10. **НД на объем лабораторных испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)
11. **Условия транспортировки:** сумка-холодильник
12. **Упаковка:** стерильная емкость, стекло
13. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
14. **Документ-основание для проведения испытаний:**  
заявка от 08.04.2019 г. № 225 (договор 1/0)
15. **Дополнительные сведения:**




Код пробы (образца): 4287.2.05.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 14.05.2019					
Дата окончания испытаний: 14.05.2019 17 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,580 ± 0,116	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,0 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Кудинова Т.В.					
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 4287.1.05.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 14.05.2019					
Дата окончания испытаний: 15.05.2019 16 ч. 05 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Захарова Е.А.					

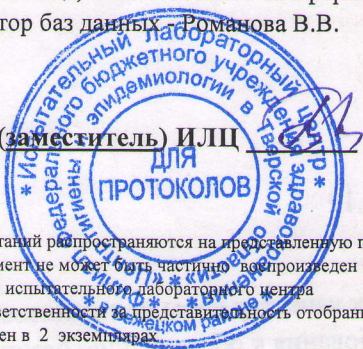
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представимость отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах.





Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1/ 4286 от 20.05.2019

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водоразборная колонка ул.Новая, 40

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 14.05.2019 10 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 14.05.2019 15 ч. 30 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

водоразборная колонка ул.Новая, 40  
Тверская область, пгт Рамешки

**9. Код пробы (образца):** 4286.1/2.05.19

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012




**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

заявка от 08.04.2019 г. № 225 (договор 1/0)

**15. Дополнительные сведения:**





Код пробы (образца): 4286.2.05.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 14.05.2019					
Дата окончания испытаний: 14.05.2019 17 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,71 ± 0,14	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,0 ± 2,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Кудинова Т.В.					
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 4286.1.05.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 14.05.2019					
Дата окончания испытаний: 15.05.2019 16 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Захарова Е.А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных - Романова В.В.Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительности отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5690 от 13.06.2019

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водоразборная колонка ул.Новая, 40

### 2. Пробы (образцы) направлены:

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

3. Дата и время отбора пробы (образца): 06.06.2019 09 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 06.06.2019 13 ч. 45 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Директор Воробьева Л.А.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

водоразборная колонка ул.Новая, 40  
Тверская область, пгт Рамешки

9. Код пробы (образца): 5690.1/2.06.19

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012




14. Документ-основание для проведения испытаний:

заявка от 08.04.2019 г. № 225 (договор 14/0)

15. Дополнительные сведения:




Код пробы (образца): 5690.2.06.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 06.06.2019 14 ч. 20 мин.					
Дата окончания испытаний: 06.06.2019 15 ч. 55 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	9,0 ± 2,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	0,93 ± 0,19	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Биолог Денисова М.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 5690.1.06.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 06.06.2019 14 ч. 08 мин.					
Дата окончания испытаний: 07.06.2019 14 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Захарова Е.А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1/ 5689 от 13.06.2019**

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
водоразборная колонка ул.Советская, 44

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 06.06.2019 09 ч. 00 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 06.06.2019 13 ч. 45 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

водоразборная колонка ул.Советская, 44  
Тверская область, пгт Рамешки

**9. Код пробы (образца):** 5689.1/2.06.19

**НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)

**11. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**12. Упаковка:** стерильная емкость, стекло

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

заявка от 08.04.2019 г. № 225 (договор 14/0)

**15. Дополнительные сведения:**



Код пробы (образца): 5689.2.06.19

**Санитарно-гигиенические испытания**

Дата начала испытаний: 06.06.2019 14 ч. 20 мин.

Дата окончания испытаний: 06.06.2019 15 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	9,0 ± 2,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	0,82 ± 0,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.	<i>Макарова Е.В.</i>
Биолог Денисова М.В.	<i>Денисова М.В.</i>
Химик-эксперт Воробьева Е.С.	<i>Воробьева Е.С.</i>

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 5689.1.06.19

**Микробиологические испытания**

Дата начала испытаний: 06.06.2019 14 ч. 05 мин.

Дата окончания испытаний: 07.06.2019 14 ч. 15 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Захарова Е.А.	<i>Захарова Е.А.</i>

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах



Ф 02-152-10-2018

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1/7017 от 15.07.2019

1. **Наименование пробы (образца):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
колонка ул.Новая, 40
2. **Пробы (образцы) направлены:**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 09.07.2019 10 ч. 30 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 09.07.2019 15 ч. 05 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**  
колонка ул.Новая, 40  
Тверская область, пгт Рамешки
9. **Код пробы (образца):** 7017.1/2.07.19
10. **НД на объем лабораторных испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)
11. **Условия транспортировки:** сумка-холодильник
12. **Упаковка:** стерильная емкость, стекло
13. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
14. **Документ-основание для проведения испытаний:**  
заявка от 08.07.2019 г. № 433 (договор 227/0)
15. **Дополнительные сведения:**



Код пробы (образца): 7017.2.07.19

**Санитарно-гигиенические испытания**

Дата начала испытаний: 09.07.2019 15 ч. 25 мин.

Дата окончания испытаний: 09.07.2019 16 ч. 50 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	10 ± 3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Кудинова Т.В.

Биолог Денисова М.В.

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 7017.1.07.19

**Микробиологические испытания**

Дата начала испытаний: 09.07.2019 15 ч. 25 мин.

Дата окончания испытаний: 10.07.2019 15 ч. 15 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Царькова М.В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Администратор баз данных - Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, 26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс: (848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001


Ф 02-152-10-2018  
Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/7018 от 15.07.2019

1. **Наименование пробы (образца):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
колонка ул. Советская, 44
2. **Пробы (образцы) направлены:**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 09.07.2019 10 ч. 30 мин.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 09.07.2019 15 ч. 05 мин.
5. **Сотрудник, отобравший пробы** Директор Воробьева Л.А.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**  
МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):**  
колонка ул. Советская, 44  
Тверская область, пгт Рамешки
9. **Код пробы (образца):** 7018.1/2.07.19
10. **НД на объем лабораторных испытаний:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010 г.)
11. **Условия транспортировки:** сумка-холодильник
12. **Упаковка:** стерильная емкость, стекло
13. **НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
14. **Документ-основание для проведения испытаний:**  
заявка от 08.07.2019 г. № 433 (договор 227/0)
15. **Дополнительные сведения:**




Код пробы (образца): 7018.2.07.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 09.07.2019 15 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытаний: 09.07.2019 17 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	10 ± 3	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кудинова Т.В.					
Биолог Денисова М.В.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 7018.1.07.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 09.07.2019 15 ч. 27 мин.					
Дата окончания испытаний: 10.07.2019 15 ч. 25 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Царькова М.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных - Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в Бежецком районе  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-11-2019

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02 , факс:(848231)2-27-95  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1/ 11016 от 05.12.2019

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
колонка ул.Новая, д.40

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 04.12.2019 09 ч. 30 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 04.12.2019 14 ч. 55 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы** директор Воробьева Л.А.

**6. Цель отбора:** Производственный контроль

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "Жилкоммунсервис"  
171400, Тверская область, пгт Рамешки, ул. Строительная, 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

колонка ул.Новая, д.40  
Тверская область, пгт Рамешки

**9. Код пробы (образца):** 11016.1/2.12.19

**10. Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**11. Упаковка:** стерильная емкость, стекло


**12. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

**13. Документ-основание для проведения испытаний:**  
заявка от 11.11.2019 г. № 671 (договор 312/0)

**14. Дополнительные сведения:**




Код пробы (образца): 11016.2.12.19

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 04.12.2019 15 ч. 40 мин.					
Дата окончания испытаний: 05.12.2019 11 ч. 30 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					
Химик-эксперт Воробьева Е.С.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 11016.1.12.19

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 04.12.2019 15 ч. 25 мин.					
Дата окончания испытаний: 05.12.2019 15 ч. 35 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Захарова Е.А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Администратор баз данных - Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



Денисова М.В.

## Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах